


HIDROMETRIA 1 DE LADRILLO

HIDROMETRO 152 H G_s 2,736 FACTOR DE CORRECCIO

DISPERSANTE (NaPO₃)₆ CANTIDAD 50,0 gm

CORREC DE CERO 5,0 CORREC MENISCO 0,10 W_s

Fecha	Hora de la	Tiempo	temperatura	Lectura real	Lectura	%	Hidrometro
20/07/2017	15:25	0,1	18	47	41,5	87,1	48
20/07/2017	15:27	2	18	35	29,5	61,9	36
20/07/2017	15:32	5	18	31	25,5	53,5	32
20/07/2017	15:47	15	18	25	19,5	40,9	26
20/07/2017	16:17	30	18	22	16,5	34,6	23
20/07/2017	17:17	60	18	19	13,7	28,7	20
20/07/2017	21:27	250	18	14	8,7	18,3	15
20/07/2017	15:25	1440	18	9	3,5	7,3	10

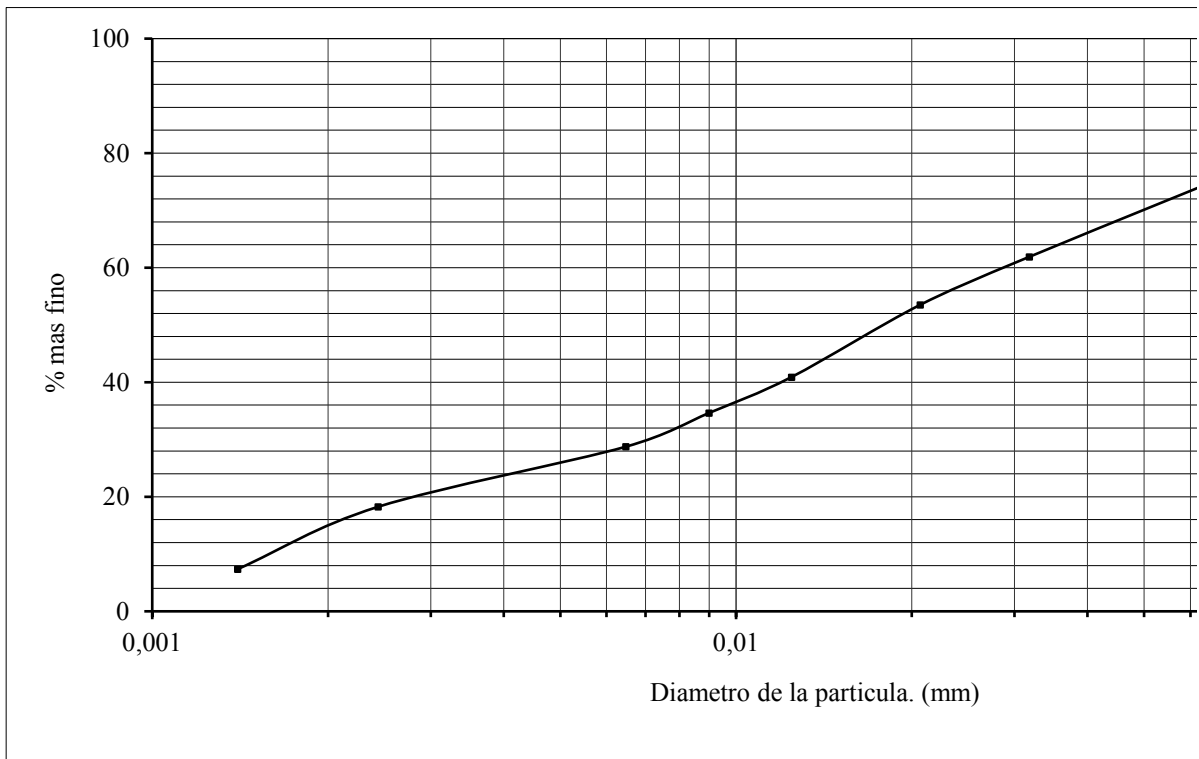

0,99

47,19

L	L / t	K	D, mm
8,6	86,000	0,014	0,128
10,6	5,300	0,014	0,032
11,2	2,240	0,014	0,021
12,2	0,813	0,014	0,012
12,7	0,423	0,014	0,009
13,2	0,220	0,014	0,006
7,8	0,031	0,014	0,002
14,8	0,010	0,014	0,001

