











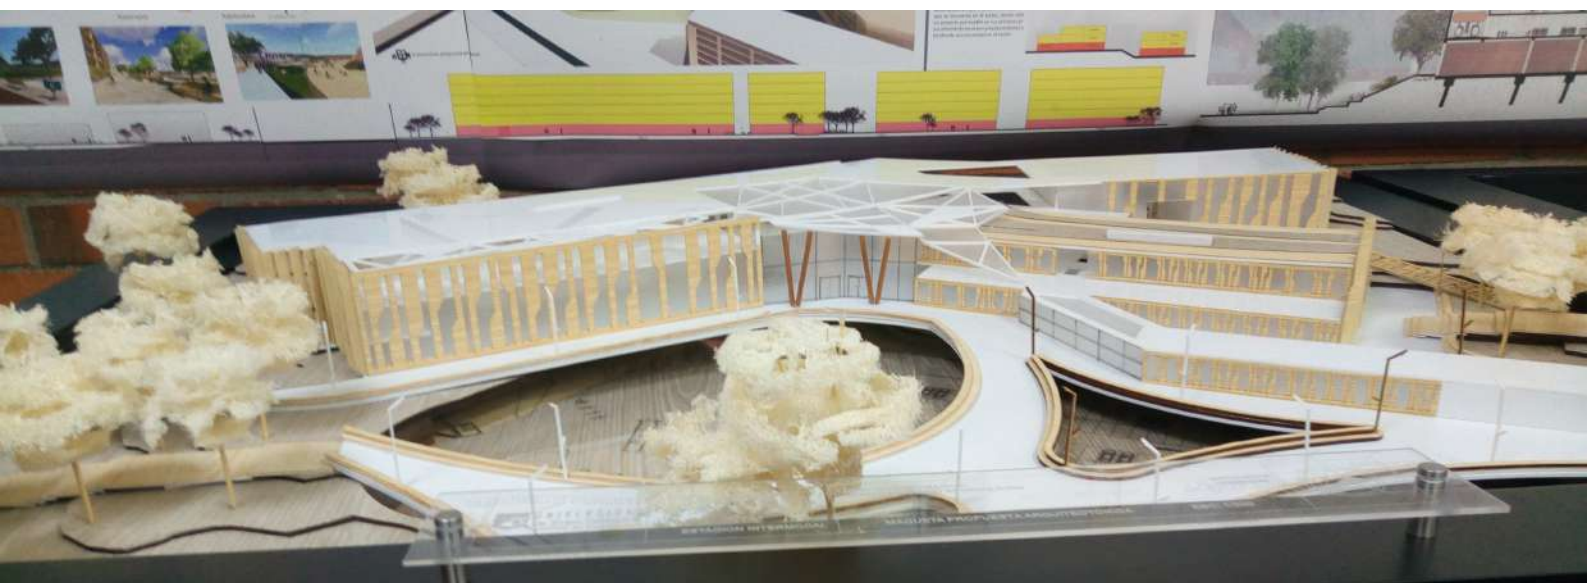



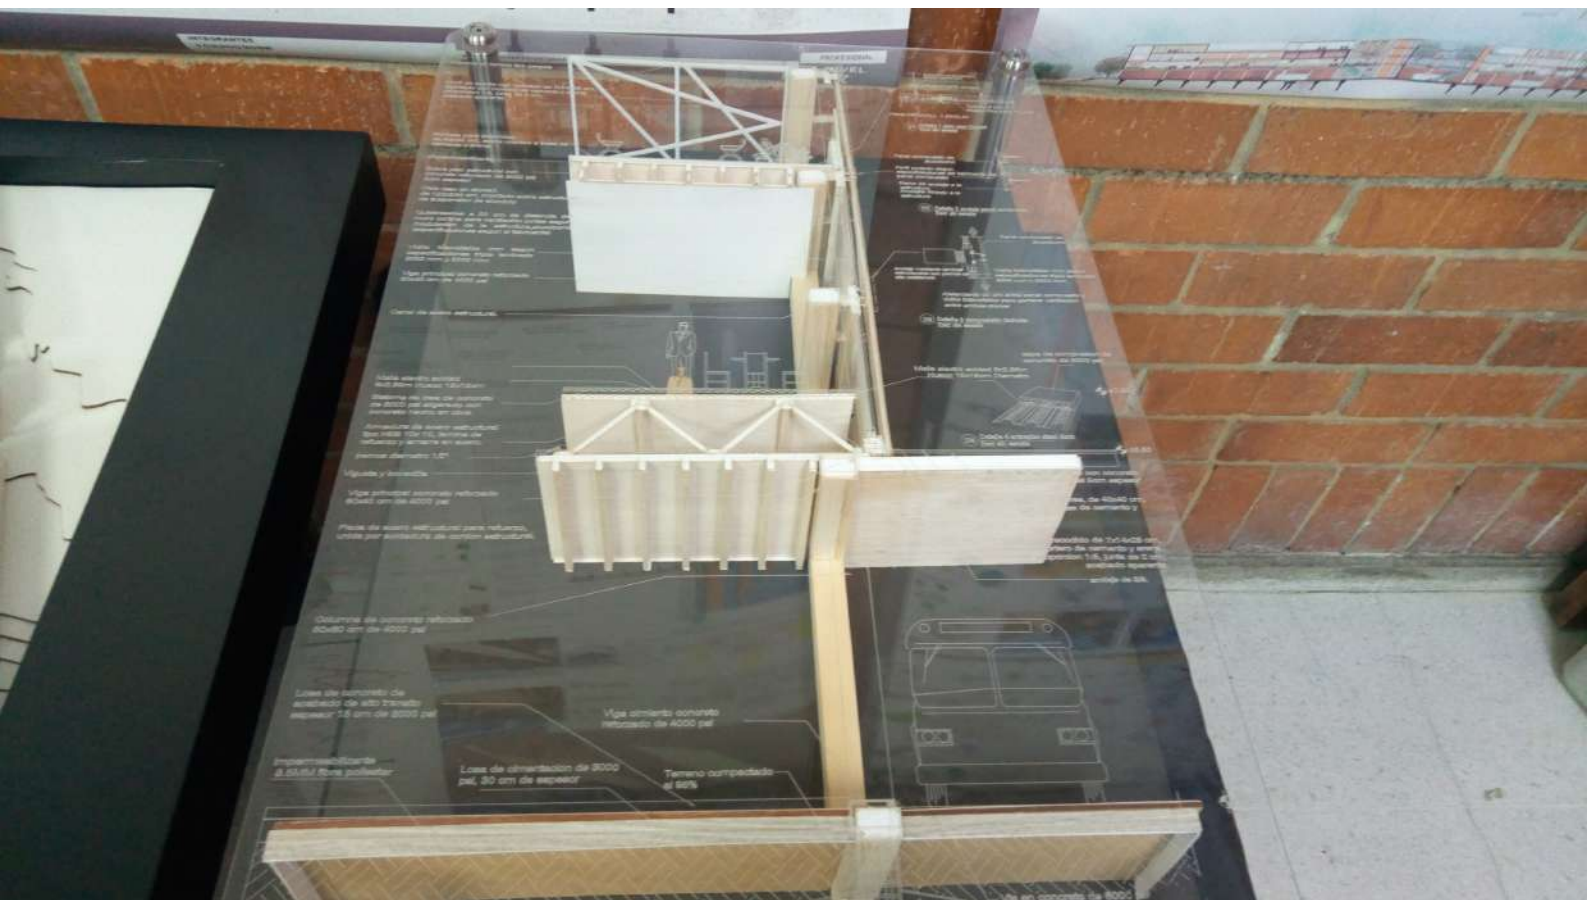

ETAPAS

ACERO 2025H

Sección transversal de la estructura de concreto reforzado. Se muestra la distribución de las vigas principales y secundarias, así como la ubicación de las columnas y los muros de carga. Las dimensiones indicadas son en milímetros (mm).

Detalle de la viga estructural.

Sección transversal de la viga principal reforzada con acero. Se muestra la distribución de las armaduras de acero y la ubicación de las varillas de acero.

Vigüetas y alacena.

Viga principal reforzada con acero.

Placa de suelo estructural para refuerzo.

Columna de concreto reforzado.

Losas de concreto de acabado de alto tránsito.

Impermeabilizante a base de resina poliéster.

Losas de cimentación de 3000 psi, 30 cm de espesor.

Tiempo compactado al 95%.



Sección transversal de la estructura de concreto reforzado. Se muestra la distribución de las vigas principales y secundarias, así como la ubicación de las columnas y los muros de carga. Las dimensiones indicadas son en milímetros (mm).

Detalle de la viga estructural.

Sección transversal de la viga principal reforzada con acero. Se muestra la distribución de las armaduras de acero y la ubicación de las varillas de acero.

Vigüetas y alacena.

Viga principal reforzada con acero.

Placa de suelo estructural para refuerzo.

Columna de concreto reforzado.

Losas de concreto de acabado de alto tránsito.

Impermeabilizante a base de resina poliéster.

Losas de cimentación de 3000 psi, 30 cm de espesor.

Tiempo compactado al 95%.

Sección transversal de la estructura de concreto reforzado. Se muestra la distribución de las vigas principales y secundarias, así como la ubicación de las columnas y los muros de carga. Las dimensiones indicadas son en milímetros (mm).

Detalle de la viga estructural.

Sección transversal de la viga principal reforzada con acero. Se muestra la distribución de las armaduras de acero y la ubicación de las varillas de acero.

Vigüetas y alacena.

Viga principal reforzada con acero.

Placa de suelo estructural para refuerzo.

Columna de concreto reforzado.

Losas de concreto de acabado de alto tránsito.

Impermeabilizante a base de resina poliéster.

Losas de cimentación de 3000 psi, 30 cm de espesor.

Tiempo compactado al 95%.

Sección transversal de la estructura de concreto reforzado. Se muestra la distribución de las vigas principales y secundarias, así como la ubicación de las columnas y los muros de carga. Las dimensiones indicadas son en milímetros (mm).

Detalle de la viga estructural.

Sección transversal de la viga principal reforzada con acero. Se muestra la distribución de las armaduras de acero y la ubicación de las varillas de acero.

Vigüetas y alacena.

Viga principal reforzada con acero.

Placa de suelo estructural para refuerzo.

Columna de concreto reforzado.

Losas de concreto de acabado de alto tránsito.

Impermeabilizante a base de resina poliéster.

Losas de cimentación de 3000 psi, 30 cm de espesor.

Tiempo compactado al 95%.

Sección transversal de la estructura de concreto reforzado. Se muestra la distribución de las vigas principales y secundarias, así como la ubicación de las columnas y los muros de carga. Las dimensiones indicadas son en milímetros (mm).

Detalle de la viga estructural.

Sección transversal de la viga principal reforzada con acero. Se muestra la distribución de las armaduras de acero y la ubicación de las varillas de acero.

Vigüetas y alacena.

Viga principal reforzada con acero.

Placa de suelo estructural para refuerzo.

Columna de concreto reforzado.

Losas de concreto de acabado de alto tránsito.

Impermeabilizante a base de resina poliéster.

Losas de cimentación de 3000 psi, 30 cm de espesor.

Tiempo compactado al 95%.

Sección transversal de la estructura de concreto reforzado. Se muestra la distribución de las vigas principales y secundarias, así como la ubicación de las columnas y los muros de carga. Las dimensiones indicadas son en milímetros (mm).

Detalle de la viga estructural.

Sección transversal de la viga principal reforzada con acero. Se muestra la distribución de las armaduras de acero y la ubicación de las varillas de acero.

Vigüetas y alacena.

Viga principal reforzada con acero.

Placa de suelo estructural para refuerzo.

Columna de concreto reforzado.

Losas de concreto de acabado de alto tránsito.

Impermeabilizante a base de resina poliéster.

Losas de cimentación de 3000 psi, 30 cm de espesor.

Tiempo compactado al 95%.







